


Схема подключения шкафа ШУЛМ к автоматизированной диспетчерской

Шкаф управления ШУЛМ

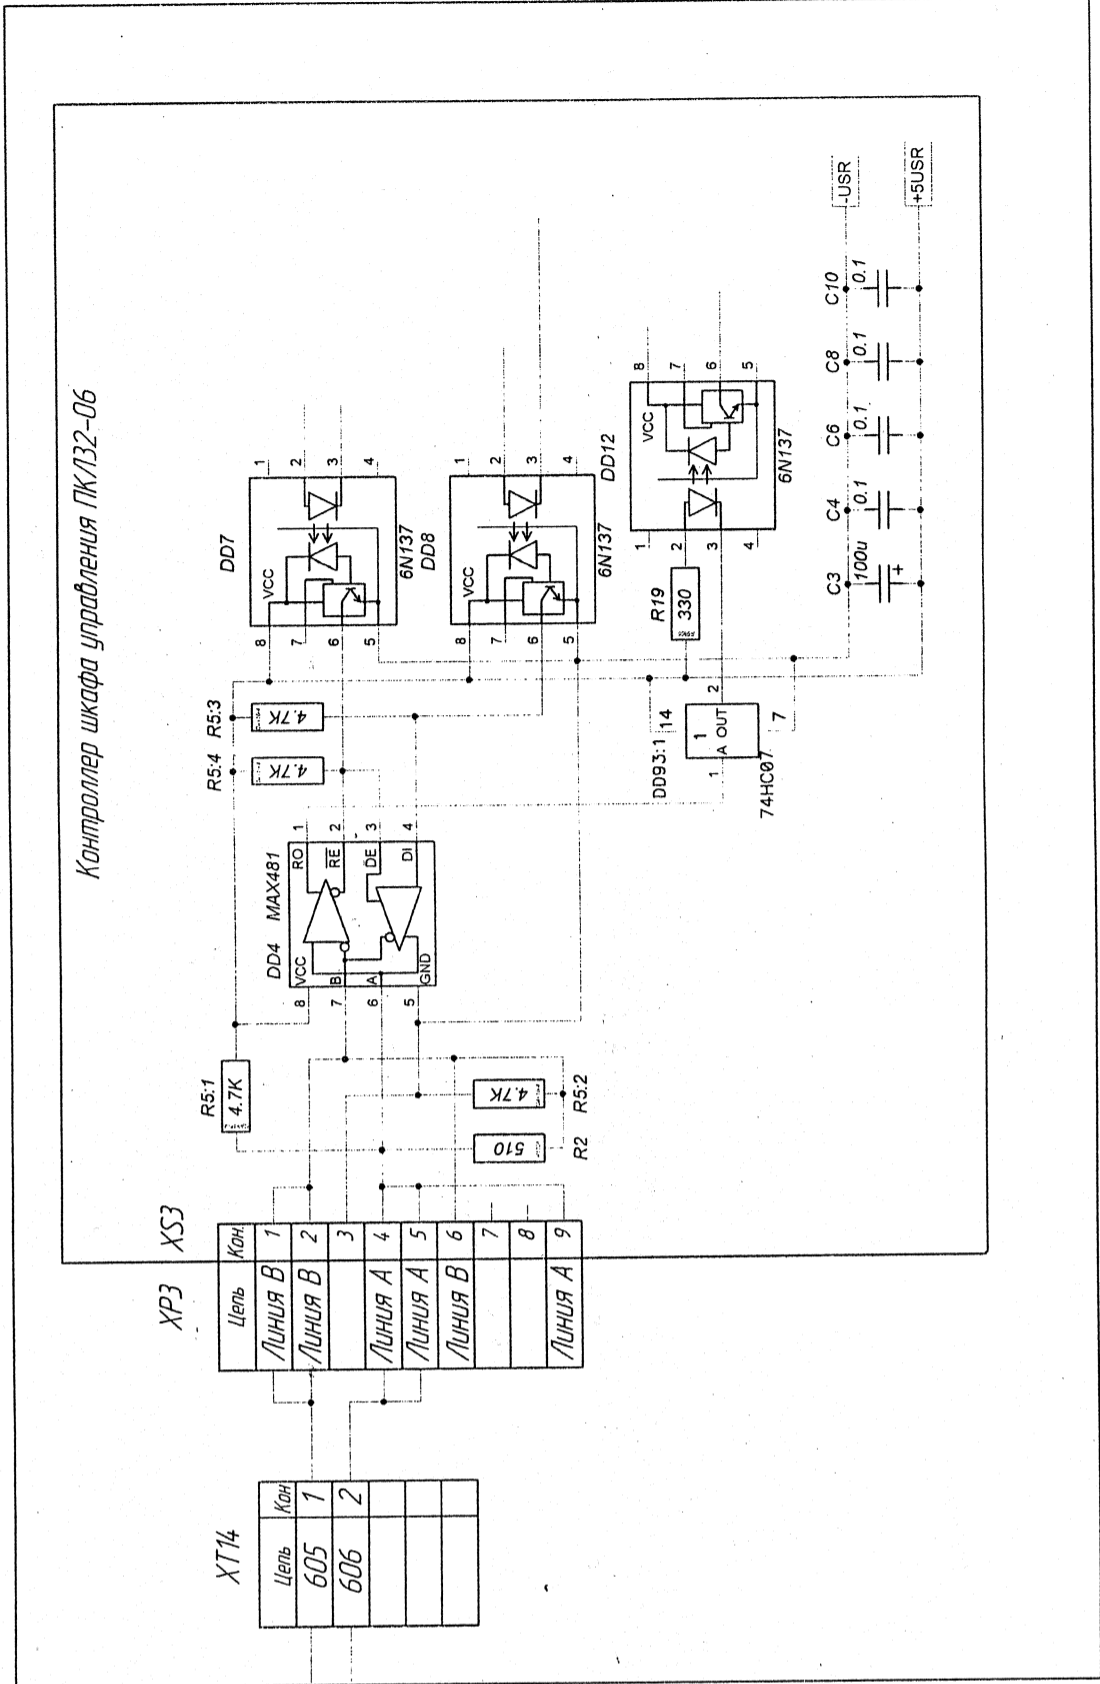

Контроллер шкафа управления ПК/ЛЗ-06

В индивидуальных лифтовой блок автоматизированной диспетчерской размещенный в машинном помещении возле шкафа управления; провод-витая пара, сечение не более 0,35мм<sup>2</sup>, шаг скрутки 10-35 мм, прикладывать отдельно от силового кабельного канала

Цепь	Конт.
605	1
606	2

Цепь	Конт.
Линия В	1
Линия В	2
Линия А	3
Линия А	4
Линия В	5
Линия В	6
	7
	8
Линия А	9

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взмен инд.№	Инд.№ дубл.	Подпись и дата
-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

Изм./Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.			
Проверил			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утвердил			

Лист	Масса	Масштаб
Лист 1		Листов